



# 金型温度調節機(MCN-H型) 保守点検要領

フロートスイッチ  
異物・フロートの動作確認:1週間毎

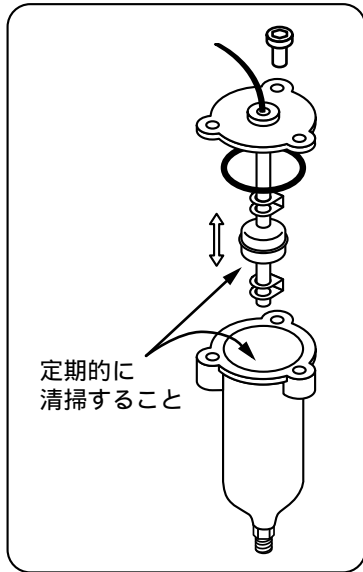


ポンプ・各パッキング  
水漏れ確認:6月毎  
水漏れ、油漏れがないか

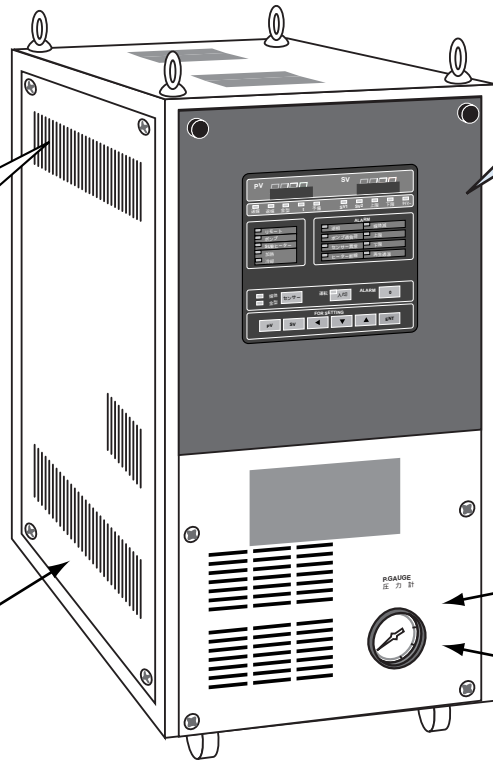

水ぬれ厳禁

圧力計  
規定圧力  
範囲内にあるか  
物をあてないこと

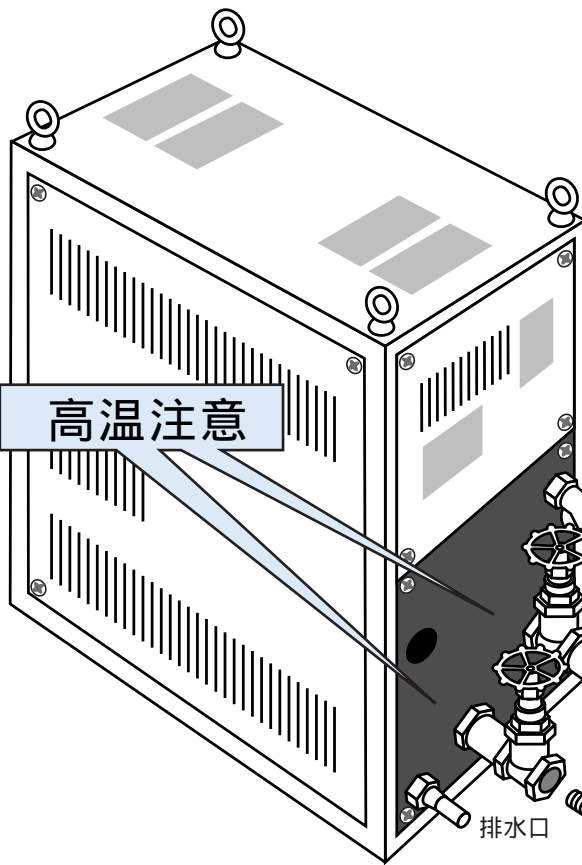

給水ストレーナー  
清掃:1週間毎

貴社設備の給水源バルブを閉じた後、プラグを取り外し、ストレーナーの清掃をしてください。

給水口

送媒口

返媒口

排水口

送・返媒ホース  
ひび割れ・漏れ確認:1週間毎

